


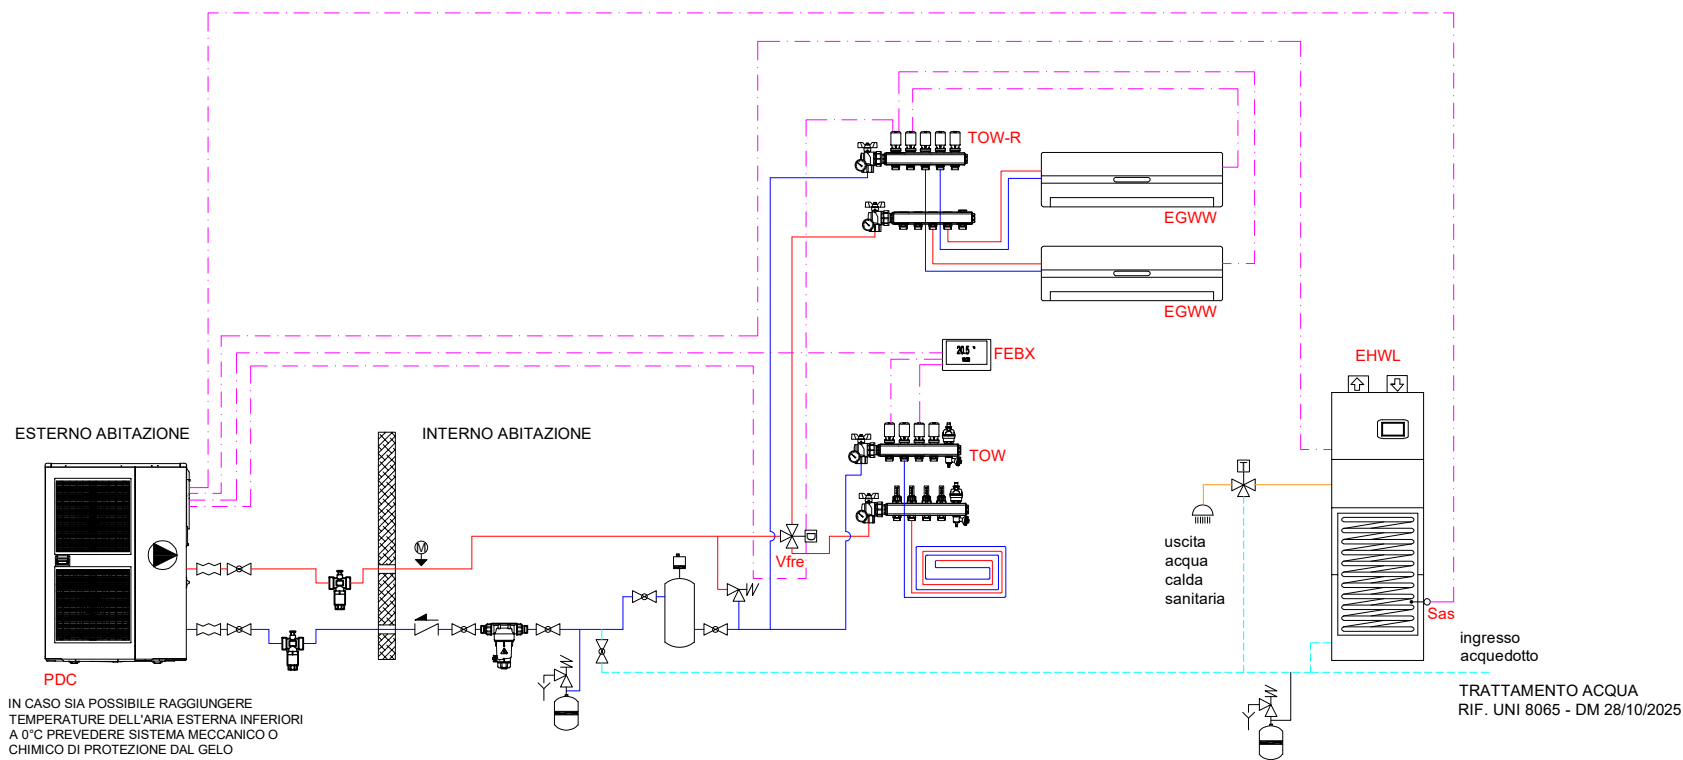

LEGENDA SIMBOLI IDRAULICI	
	VALVOLA DUE VIE DI ZONA
	VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE
	VALVOLA DI NON RITORNO
	MANOMETRO
	TERMOMETRO
	BY-PASS DIFFERENZIALE
	VALVOLA A SFERA
	VALVOLA DI SICUREZZA
	VASO DI ESPANSIONE
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	MISCELATORE TERMOSTATICO ACS
	POMPA DI RILANCIO
	VALVOLA ANTIGELO
	ACCUMULO INERZIALE
	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO
LEGENDA TUBAZIONI IDRAULICHE	
	Mandata impianto riscaldamento
	Ritorno impianto riscaldamento
	Acqua calda sanitaria
	Acqua fredda sanitaria
LEGENDA CAVI ELETTRICI	
	Connessione elettrica
vedi schema elettrico per la tipologia di cavo	
LEGENDA DESCRIZIONI	
PDC	pompa di calore MIRAI LEAF
EGWW	ventilconvettore EGWW
EHWL	eco hot water LEAF EL3026
FEBX	febos X
TOW	collettore topway
TOW-R	collettore topway-R
Vire	valvola deviatrice ventilconvettori
Sas	sonda acqua sanitaria

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.


50.003 08/2026 rev.00

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI
MIRAI LEAF - SISTEMA FEBOS X - SISTEMA RADIANTE - ECO HOT WATER LEAF EL3026 - VENTILCONVETTORI EGWW



CENTRALINA OPTIMA MT

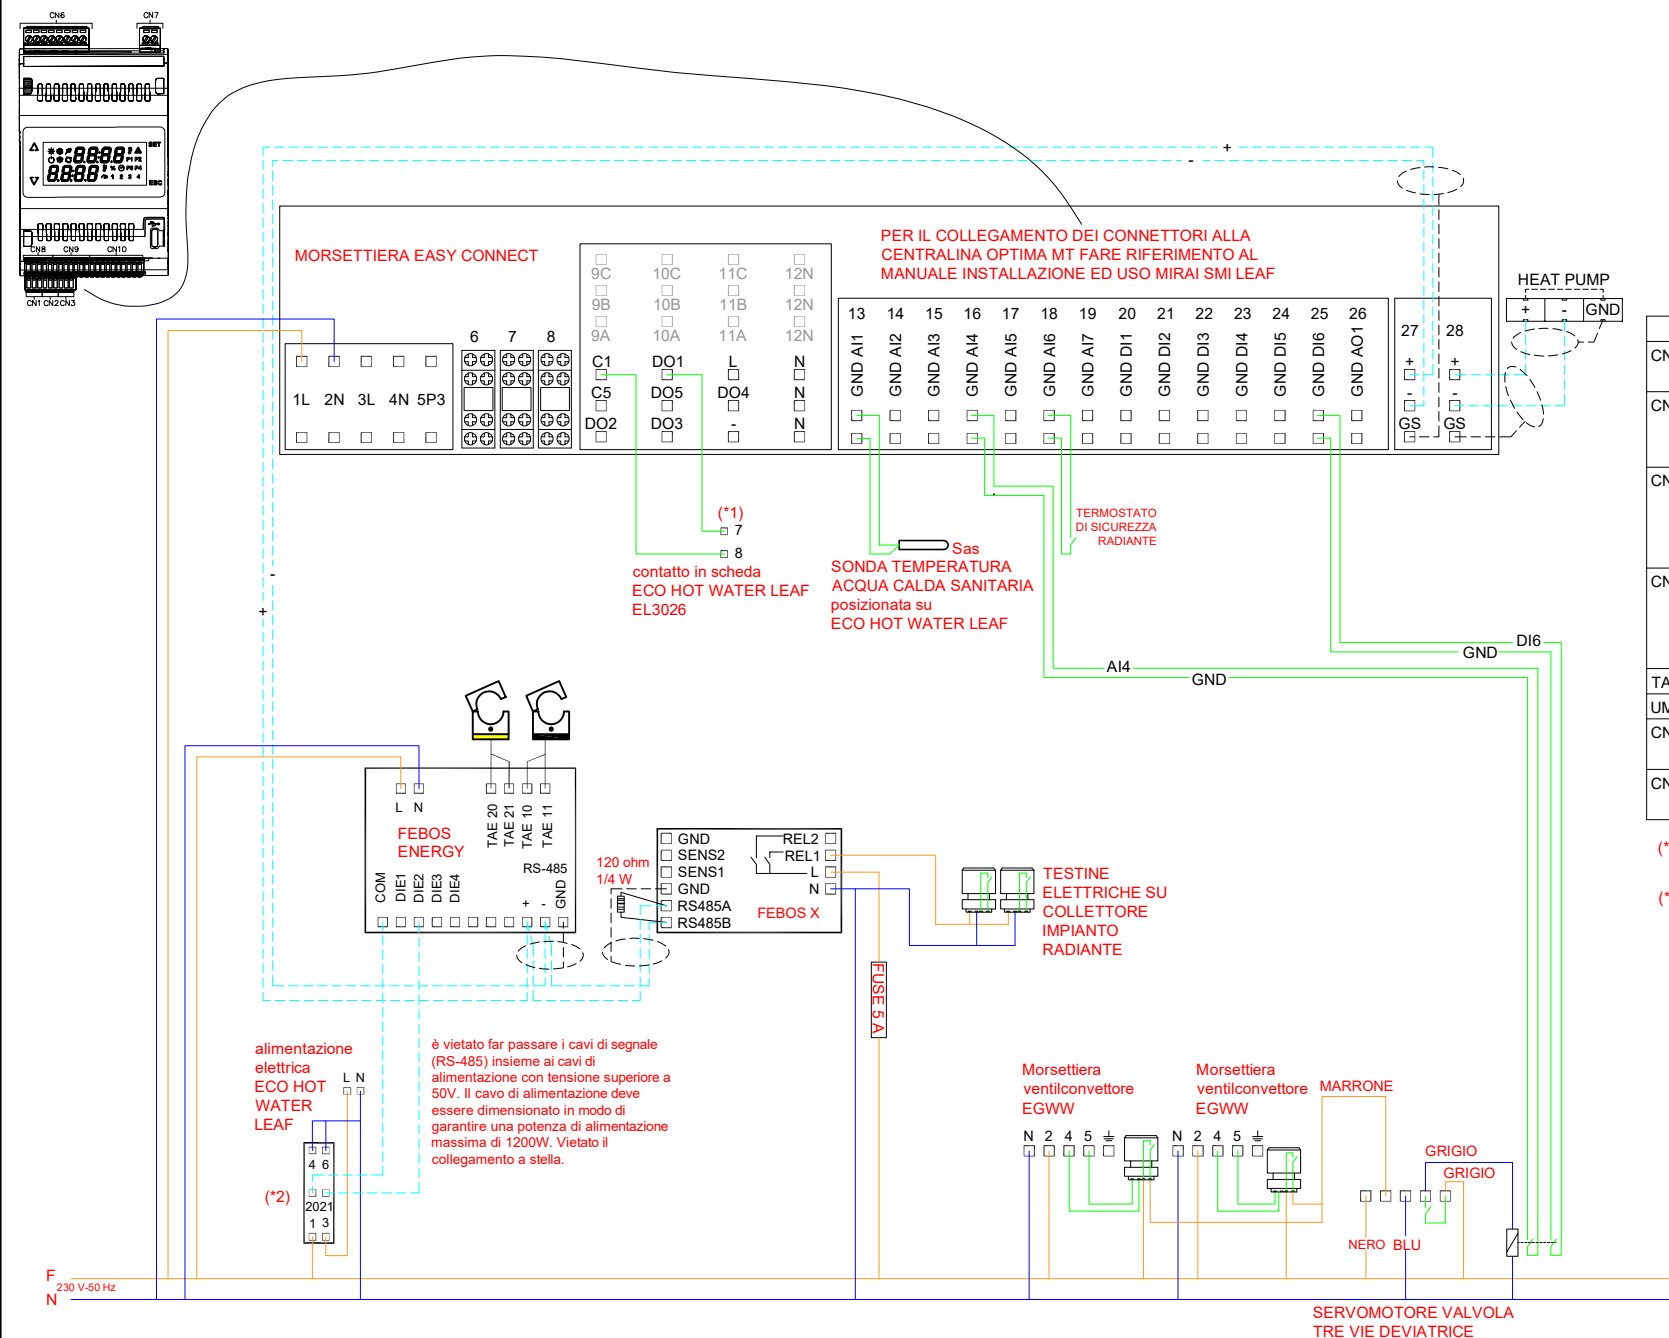

LEGENDA CAVI ELETTRICI

- Cavo di segnale <24V
- Cavo trasmissione dati RS485
- Cavo di comando 230V

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

- testa elettrica con micro
- relé 230V
- resistenza elettrica

LEGENDA CONTATTI

CN6	DO4 C234	USCITA ACS VALVOLA TRE VIE
	DO5 C5	USCITA DEUMIDIFICAZIONE
CN8	AO3	RELE' 24 V PER RISCALDATORE ADDIZIONALE
	AO4	RELE' 24 V PER RESISTENZA ELETTRICA
CN9	D13 GND	ON/OFF REMOTO
	D15 GND	ESTATE / INVERNO contatto chiuso = riscaldamento
	D16 GND	SET POINT 2
CN10	A11 GND	SONDA TEMPERATURA ACS
	A14 GND	INGRESSO CONTATTO TERMOSTATO
	A15 GND	INGRESSO CONTATTO UMIDOSTATO
	A16 GND	ALLARME ALTA TEMPERATURA RADIANTE
TA		TERMOSTATO AMBIENTE
UM		UMIDISTATO
CN3		COLLEGAMENTO MODBUS A PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)
CN7		ALIMENTAZIONE DA PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)

(*) 1 in ECO HOT WATER LEAF EL2026
chiudere contatto 3-4

(*) 2 contatore di energia elettrico
monofase

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

50.003 08/2026 rev.00

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI
MIRAI LEAF - SISTEMA FEBOS X - EASY CONNECT KIT - SISTEMA RADIANTE - ECO HOT WATER LEAF EL3026 -
VENTILCONVETTORI EGWW

